

# Montageanleitung

## Revisionsabdeckung für Leuchtenlifte PFI (RA-D)

Es ist darauf zu achten dass der Zwischendeckenausschnitt genau mittig unterhalb des Leuchtenliftes positioniert ist.

Folgende Maße sind unbedingt einzuhalten um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten:

- Größe des Ausschnittes in der Zwischendecke: **Ø 350-450 mm**
- Abstand Zwischendecke (Unterkante) zu Liftmontageebene: **549-559 mm**

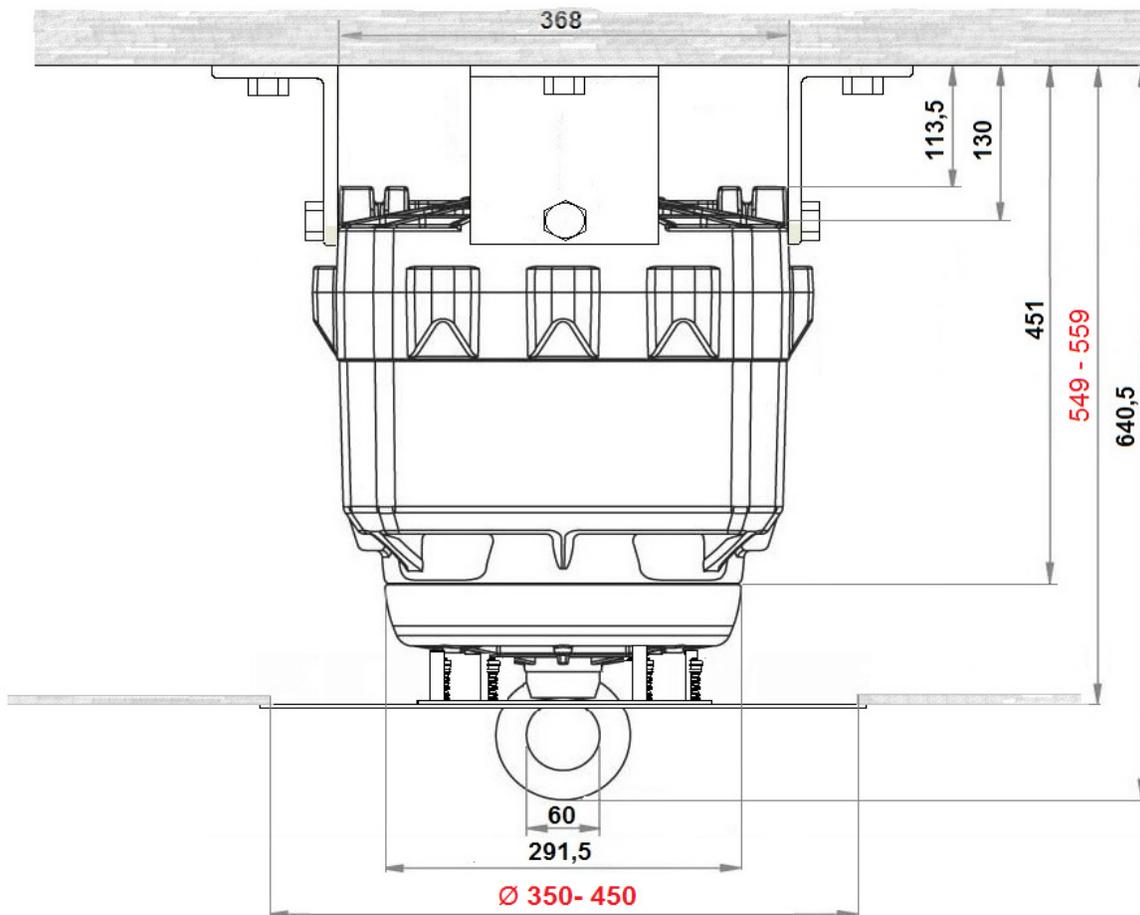


Abb.1

### Montage der RA-D an den Leuchtenlift:

Die RA-D ist vormontiert und darf zur Montage nicht zerlegt werden !

Nachdem der Lift im korrekten Abstand von der Zwischendecke montiert ist und der Ausschnitt in der korrekten Größe und Position vorhanden ist kann die RA-D an den Liftunterteil angeschraubt werden.

**Hinweis:** siehe Abb.2 bzw. Abb 3: Die Montagelöcher sind nicht in einem Quadrat angeordnet. (drehen Sie die RA-D um 90 Grad falls Sie nicht passt)

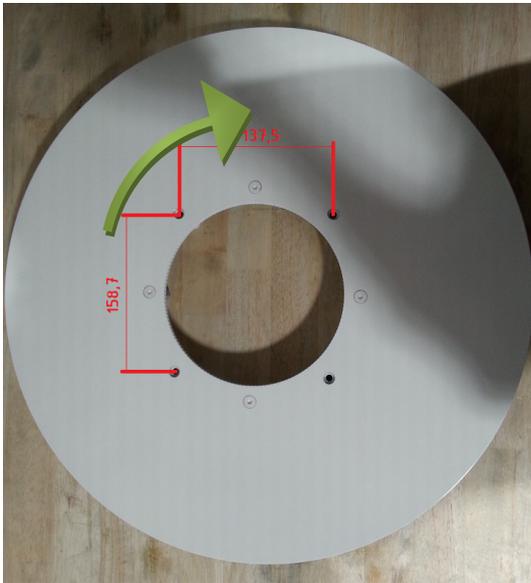


Abb.2



Abb.3

Verwenden Sie die mitgelieferten M5x60 Schrauben und befestigen Sie damit die RA-D an den 4 Befestigungspunkten am Liftunterteil, siehe Abb.4 und Abb.5. (Anzugsdrehmoment 5 Nm)



Abb.4

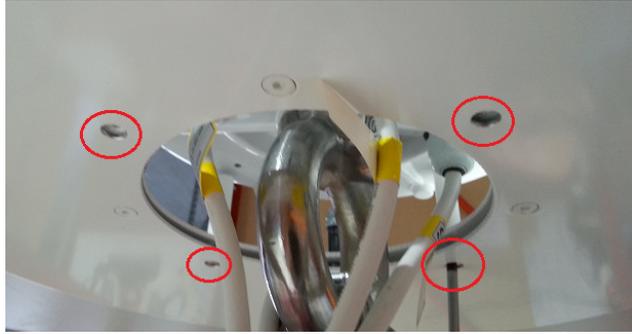


Abb.5

Nach der Montage kann der Abstand kontrolliert werden, er muss zwischen 3 und 13 mm liegen. (siehe Abb.6 )

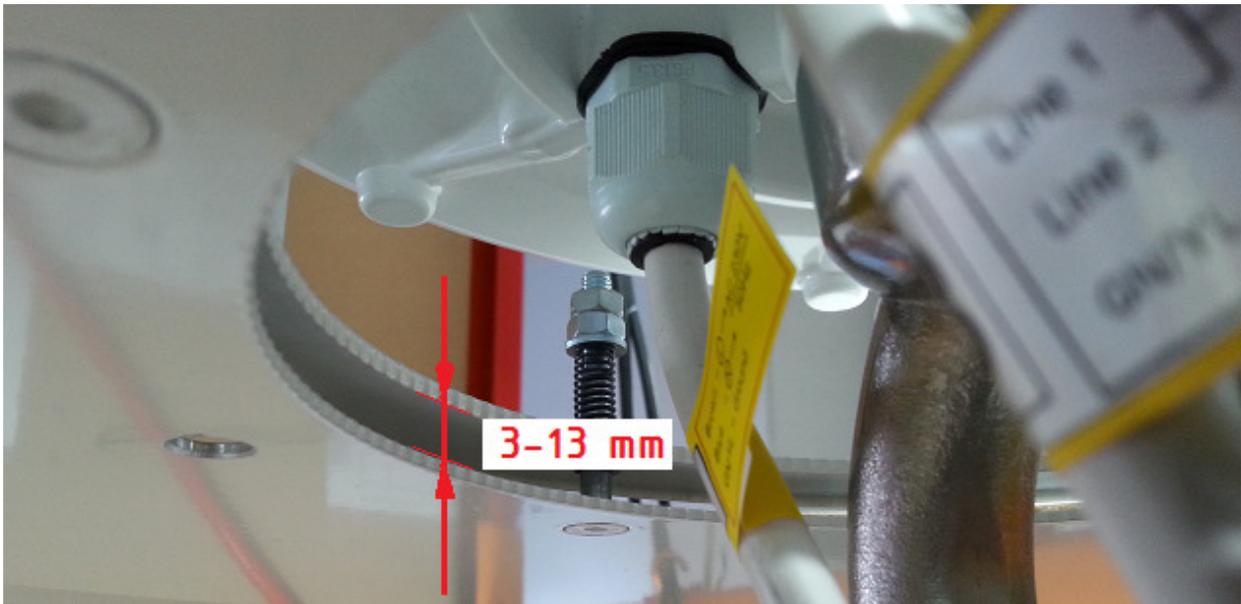


Abb.6